


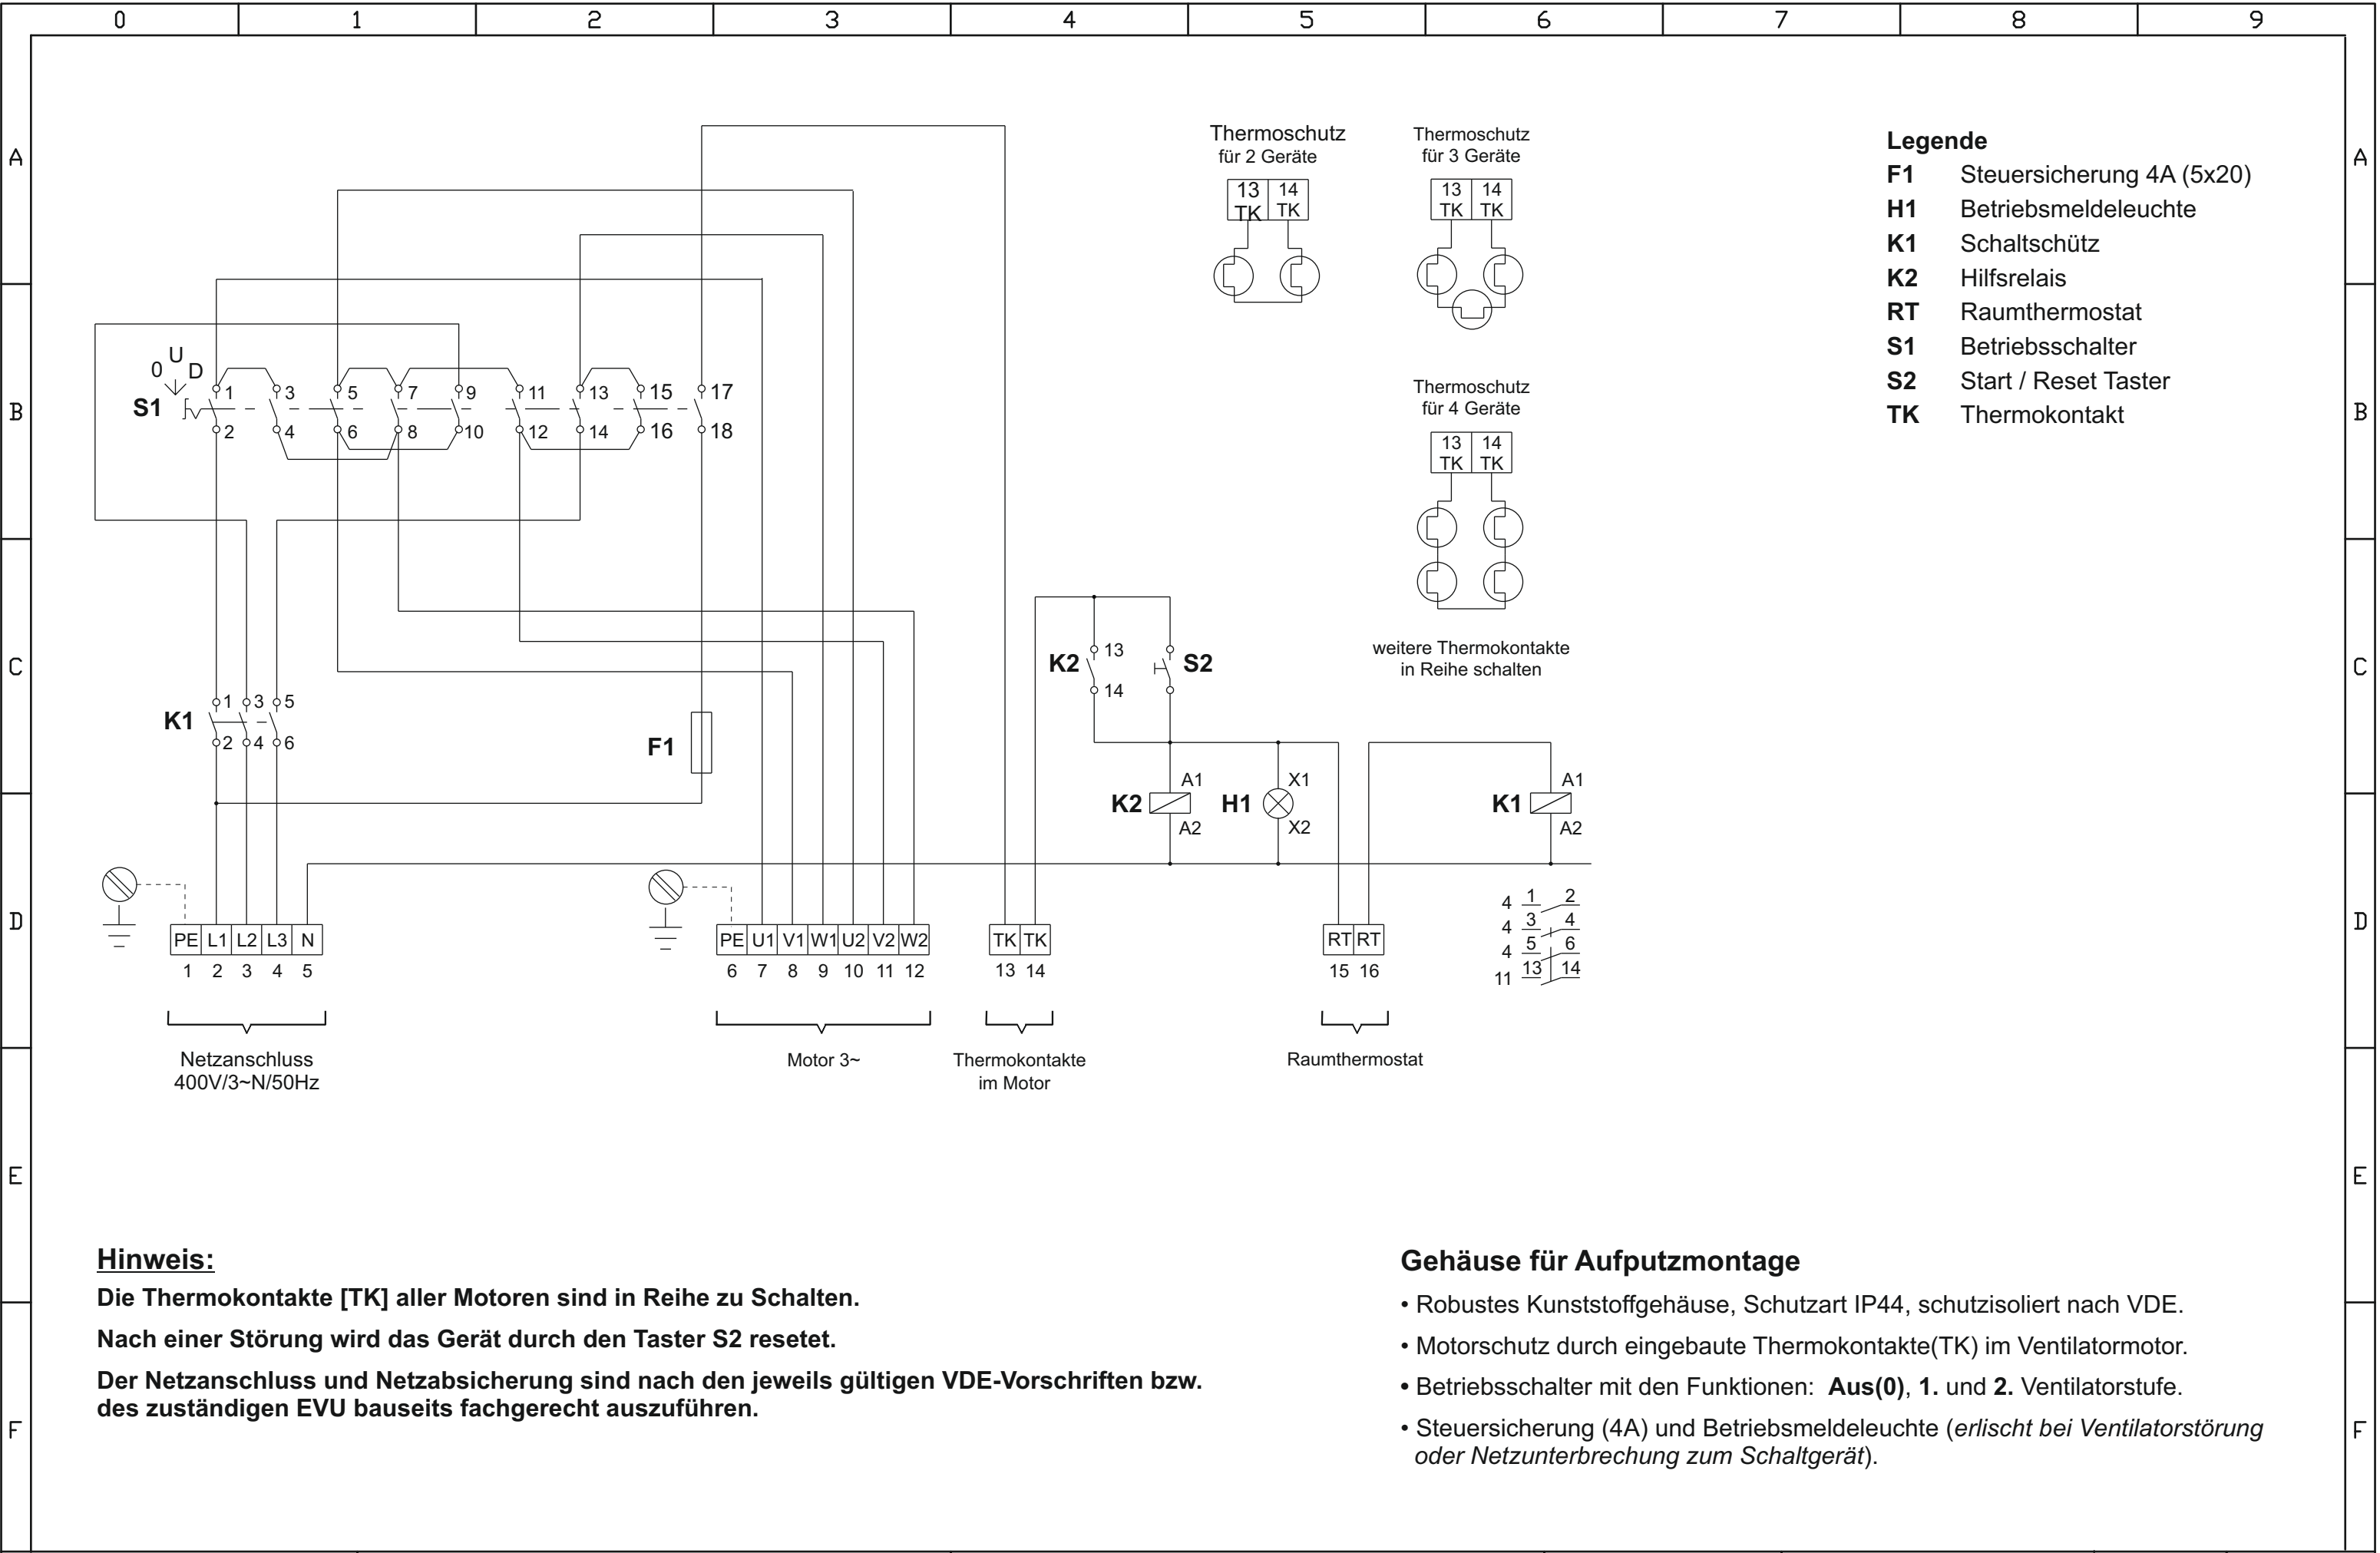

**Hinweis:**

Die Thermokontakte [TK] aller Motoren sind in Reihe zu Schalten.  
Nach einer Störung wird das Gerät durch den Taster S2 resetet.  
Der Netzanschluss und Netzabsicherung sind nach den jeweils gültigen VDE-Vorschriften bzw. des zuständigen EVU bauseits fachgerecht auszuführen.

**Gehäuse für Aufputzmontage**

- Robustes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP44, schutzisoliert nach VDE.
- Motorschutz durch eingebaute Thermokontakte(TK) im Ventilatormotor.
- Betriebsschalter mit den Funktionen: **Aus(0)**, **1.** und **2.** Ventilatorstufe.
- Steuersicherung (4A) und Betriebsmeldeleuchte (*erlischt bei Ventilatorstörung oder Netzunterbrechung zum Schaltgerät*).



REMKO GmbH & Co. KG  
Klima- und Wärmetechnik  
Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

**Schaltgerät MSRD 4,0**  
max. Schaltleistung 4 kW  
Ventilator 2 -Stufig

|                             |                                              |                     |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Projekt:<br><b>MSRD 4,0</b> | Zeichnungsnummer:<br><b>EDV NR.: 1686200</b> | Rev.:<br>28.02.2017 | Bearbeiter:<br>M  |
| Datum:<br>28.02.2017        | Anlage:                                      | Ort:<br>Lage        | Seite:<br>1 von 1 |